

塩ビ配管キットMIDO-VX2 (VX2)

内径9mmホース→塩ビ配管VP13/20変換用 | 据付説明書


2024.01.

安全にご使用いただくために

据付作業について

- 据付工事は、必ず空調の専門業者が行って下さい。
- 据付工事の前に、必ず『据付説明書』をよくお読みのうえ、正しい手順にて作業してください。
- 据付工事完了後は、必ず試運転を行い、ドレンポンプの動作に異常がない事をご確認ください。
- 『据付説明書』は、紛失されることのないよう大切に保管してください。

構成部品一覧

名称	アダプター	ドレン出口用ホース	ホースバンド	据付説明書
部品	 VP13/VP20用ソケット			
材質	PVC	PVC-P	POM	
個数	1	1 (100mm)	2	1


アダプターの使用方法

構成部品のアダプターは、塩ビ管のVP13とVP20のどちらにも接続することが可能です。下図を参考にしっかり糊付けしてご使用ください。


● VP13に接続する場合



● VP20に接続する場合

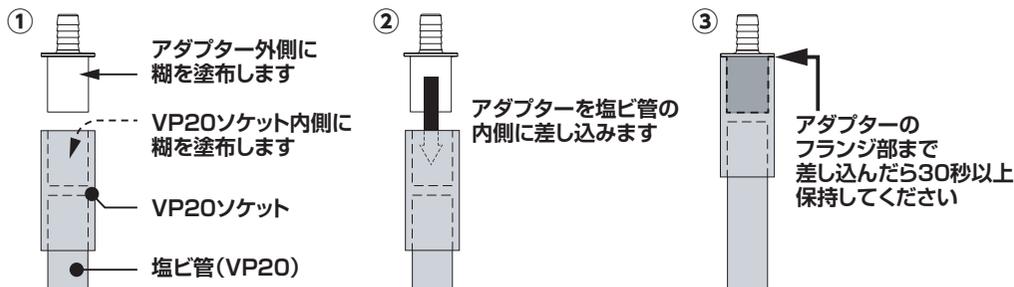

1. 立ち上げ配管に塩ビ配管 (VP13) を使用する場合

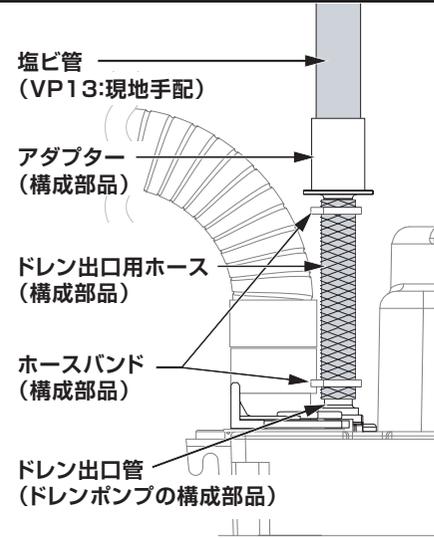


⚠ 立ち上げ配管には、必ずVP13をご使用ください。VP20は、使用できません。

1. ドレン出口用ホースをドレンポンプの出口管に接続し、ホースバンドで固定してください。
2. 1.の反対側にアダプターを接続し、ホースバンドで固定してください。
3. アダプターに塩ビ配管 (VP13) を接続してください。塩ビ配管は必ず支持してください。また、ドレン配管、およびその接続部は、結露防止のため断熱材 (現地手配) で必ず保温 (断熱) する必要があります (ただし、温度と相対湿度による空気の露点温度は設置環境により異なり、発生するすべての結露を保証するものではありません)。

⚠ ドレン出口用ホースは、メンテナンス時に取り外しできるように、接着剤は使用しないでください。

2. ドレンポンプからのホースをエルボ・チーズに接続する場合

ドレンポンプからのホースを既設の排水管に接続される場合、アダプター (構成部品) を使用し、異径ソケット・エルボ、または、チーズをご用意いただき、VP20以上の排水管にドレンが流れ込むように下り勾配で施工してください (アダプター以外は、現地でご手配ください)。アダプターは、ホース差込み口が上向きになるように接続してください。

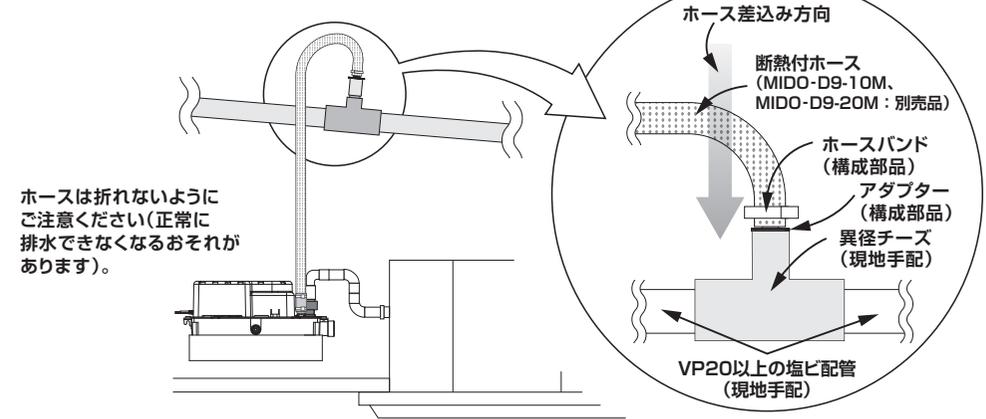

⚠ ドレンポンプからのホースをエルボ・チーズに接続する場合、必ずホースを上から接続してください。下向き、横向きからの接続はできません (ポンプが正常に排水できない場合があります)。

販売元：静甲株式会社

〒424-0042 静岡県静岡市清水区高橋南町6番8号
TEL 054-366-4000 / FAX 054-366-1211